



UWAGA:
 Obwodów rezerwowych w tablicach nie wyposażać w aparaty rozdzielcze. Pozostawić miejsce do przyszłej zabudowy.

Ochrona przeciwporażeniowa:
 samoczynne wyłączenie zasilania. Układ sieci TN-S.

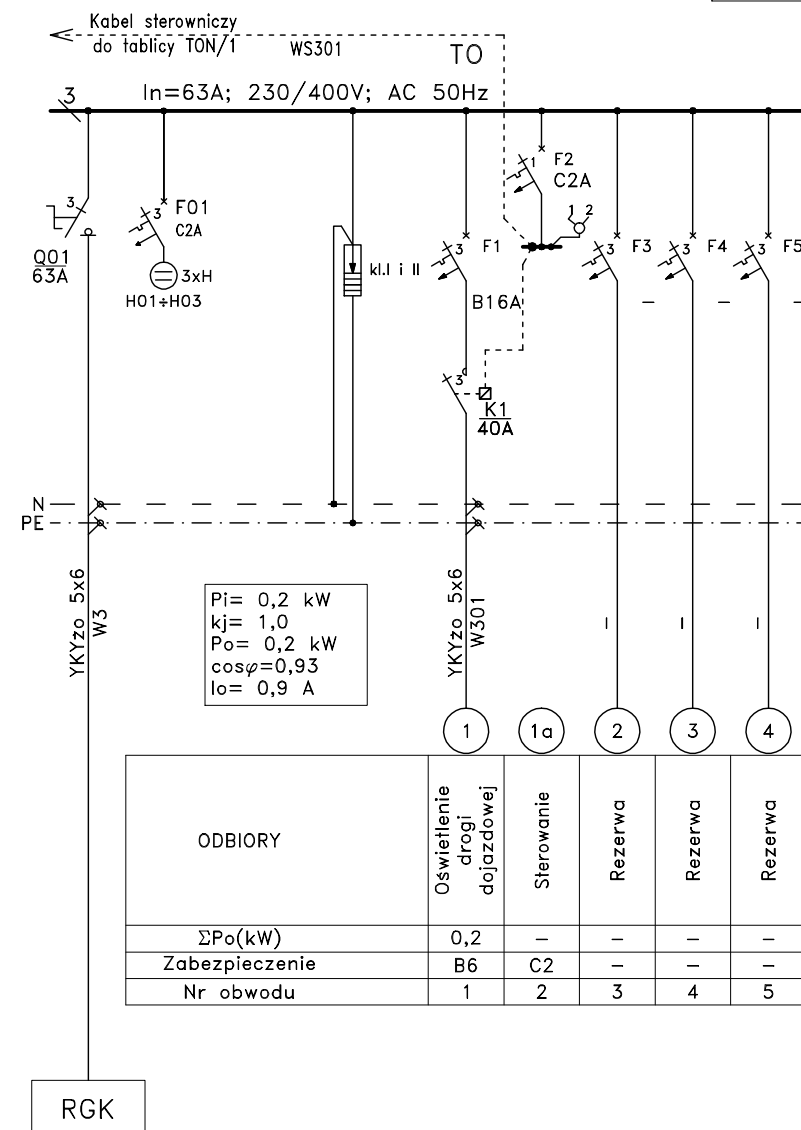

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---|
| Investor | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczycie ul. M. C. Skłodowskiej 12 12-100 Szczycie | | |
| Wykonawca | HAPI - Szymon Łodyga ul. Skoczyłasa 10/12 m. 59 03-465 Warszawa tel. 503 912 552 biuro@hapi-sl.pl | |  |
| Branża | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| główny projektant | mgr inż. Adam Marciniak | WKP/0050/POOK/13 | |
| elektryczna | mgr inż. Paweł Podwójcic | MAZ/0411/PWOE/05 | |
| elektryczna | mgr inż. Tomasz Dryjski | LOD/0290/POOE/05 | |
| Tytuł Opracowania | Budowa ładowiska dla centrum urazowego przeznaczonego wyłącznie dla śmigłowców ratunkowych oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej niezbędnej dla potrzeb ładowiska | | Data 11.2016 |
| Tytuł Rysunku | Schemat zasadniczy rozdzielnic głównej kotłowni RGK oraz tablicy oświetlenia terenu TO | | Skala - |
| | | | Stadium PB |
| | | | Branża elektryczna |
| | | | Nr rysunku E-9 |